


SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ "GAZEX"

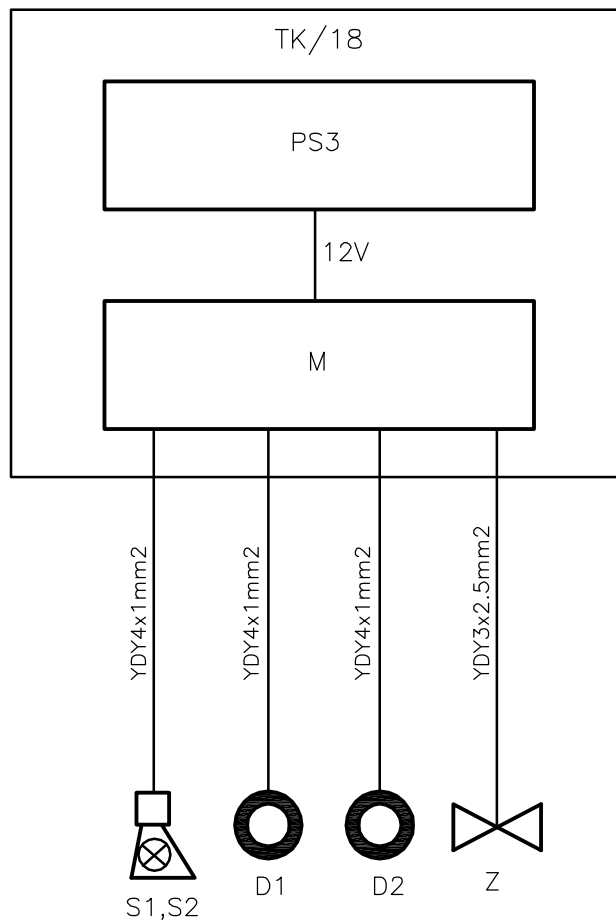

UWAGA:

Zasilacz i moduł alarmowy zamontować we wnękowej obudowie 40x40x20cm (TSG)

M—MODUŁ ALARMOWY MD—2.Z.A
 Z—GŁOWICA MAG—3 NA ZASILANIU GAZU
 D—DETEKTOR GAZU DEX—12/N
 S1—SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO—OPTYCZNY SL21
 PS3—ZASILACZ SYSTEMOWY 230/12V

UWAGA:

Wszystkie elementy systemu ujęte zostały w opracowaniu branży sanitarnej.

Inwestor:					Zespół Szkół Spożywczych ul. Warszawska 20 35-205 Rzeszów				
Nazwa projektu:					"Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie – budynek D. Remont pomieszczeń kuchennych"				
Adres:					ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów				
Treść rysunku:					SCHEMAT SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA INSTALACJI GAZOWEJ				
Branża:	Projektant:	Nr upr	Podpis:	Rys					
elektryczna	inż. Jerzy Pacia	E-42/77		E-7					
					05.2015				