


## Tablica TE-2ŁD

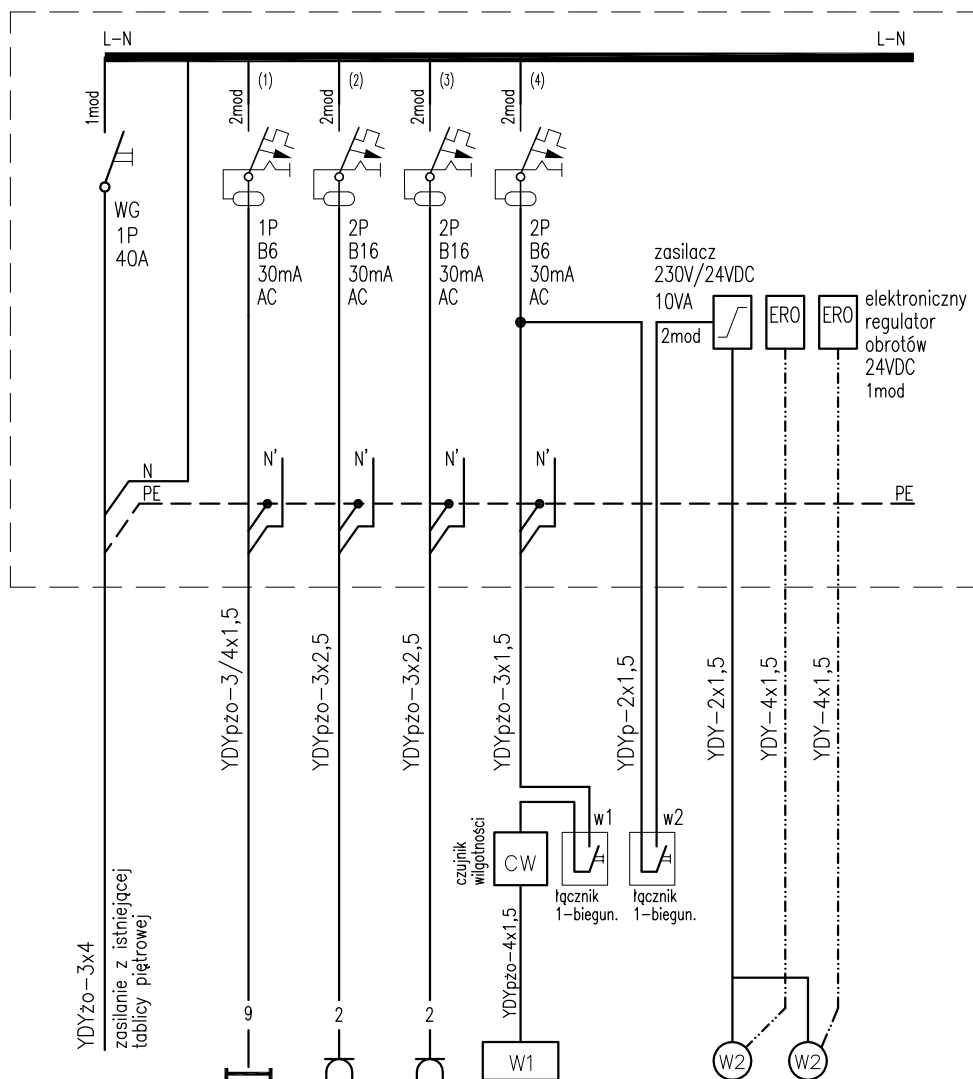

Pi		450W	2000W	2000W	200W	załączenie	10W		Pi
Io		2,0A	9,7A	9,7A	2,0A	wentylacji			Io
Opis	zasilanie	oświetlenie	gniazda	gniazda	wentylator umywalnia	w1 - umywalnia w2 - ubikacja	wentylatory nasad komin ubikacja		Opis
Obwód		1	2	3	4				Obwód

Bilans mocy:  
 moc zainstalowana  $P_i=4,65\text{kW}$   
 moc szczytowa  $P_s=0,72\text{kW}$   
 prąd szczytowy  $I_s=3,4\text{A}$   
 współczynnik jedn.  $k_j=0,15$   
 współczynnik mocy  $\cos\phi=0,93$   
 układ sieci TN-S  
 system ochrony od porażeń:  
 samoczynne wyłączenie zasilania

Tablica wnętkowa, izolacyjna (II klasa),  
 z drzwiami pełnymi,  
 z zamkiem na klucz  
 1-rzędowa, 1x18mod

**IS** Pracownia Projektowa  
**PROJEKT**

ul. Partyzantów 1A  
 35-242 Rzeszów

Temat:	PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH im. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE		
Lokalizacja:	35 - 202 Rzeszów ul. Warszawska 20		
Inwestor:	GMINA MIASTO RZESZÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH		
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Część:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Tytuł rys.:	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. TABLICA TE-2ŁD. INTERNAT PIĘTRO II. ŁAZIENKA DAMSKA.		Skala: -:-
Projektant:	mgr inż. Piotr WOLAK, upr. bud. PDK/0098/POOE/06		
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek BŁADZIŃSKI upr. bud. PDK/0132/PWOWE/10		
Faza:	P.W.	Branża:	E
Data:	06-2016	Nr rys.:	E-08
Rewizja:	00		