


Tablica TE-3ŁD

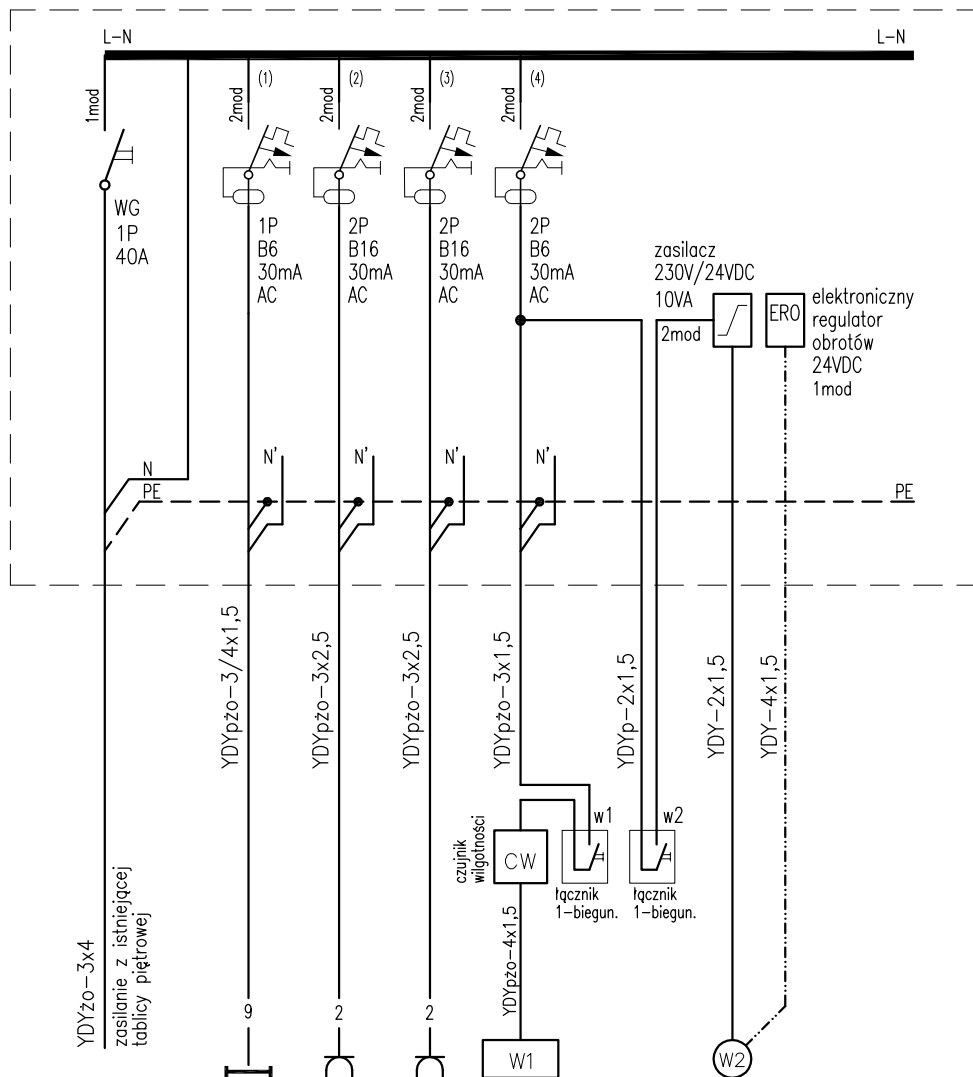

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|-------|
| Pi | | 450W | 2000W | 2000W | 150W | załączenie | 10W | | | Pi |
| Io | | 2,0A | 9,7A | 9,7A | 2,0A | wentylacji | | | | Io |
| Opis | zasilanie | oświetlenie | gniazda | gniazda | wentylator umywalnia | w1 - umywalnia w2 - ubikacja | wentylator ubikacja | | | Opis |
| Obwód | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | Obwód |

Bilans mocy:
 moc zainstalowana $P_i=4,65\text{kW}$
 moc szczytowa $P_s=0,72\text{kW}$
 prąd szczytowy $I_s=3,4\text{A}$
 współczynnik jedn. $k_j=0,15$
 współczynnik mocy $\cos\phi=0,93$
 układ sieci TN-S
 system ochrony od porażeń:
 samoczynne wyłączenie zasilania

Tablica wnąkowa, izolacyjna (II klasa),
 z drzwiami pełnymi,
 z zamkiem na klucz
 1-rzędowa, 1x18mod

IS Pracownia Projektowa
PROJEKT

ul. Partyzantów 1A
 35-242 Rzeszów

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|--------------------|---------------|---------|----------|------|----------|----|
| Temat: | PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH im. TADEUSZA RYLSKIEGO W RZESZOWIE | | | | | | | | |
| Lokalizacja: | 35 - 202 Rzeszów ul. Warszawska 20 | | | | | | | | |
| Inwestor: | GMINA MIASTO RZESZÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH | | | | | | | | |
| Branża: | ELEKTRYCZNA | Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | | | | | | |
| Część: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | | | | | | | |
| Tytuł rys.: | SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. TABLICA TE-3ŁD. INTERNAT PIĘTRO III. ŁAZIENKA DAMSKA. | | | Skala: -:- | | | | | |
| Projektant: | mgr inż. Piotr WOLAK, upr. bud. PDK/0098/POOE/06 | | | | | | | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. Jacek BŁADZIŃSKI, upr. bud. PDK/0132/PWOWE/10 | | | | | | | | |
| Faza: | P.W. | Branża: | E | Data: | 06-2016 | Nr rys.: | E-12 | Revizja: | 00 |